

Баллонные установки для сжиженного газа с металлическим коллектором

Баллоны в установке могут быть соединены как шлангами, так и металлическим коллектором. Используя набор определенных комплектующих количество баллонов в установке при необходимости может быть увеличено. Благодаря взаимозаменяемости комплектующих баллонная установка легко и просто собирается в компоновке отвечающей желанию потребителя посредством простого набора инструментов. Основными и важными составляющими компонентами установки являются переключающее устройство и регулятор давления. Все регуляторы для баллонной установки предлагаемые фирмой GOK имеют как минимум одно предохранительное устройство, что обеспечивает безопасность работы всей установки и потребляющего аппарата, а самое главное безопасность для человека.



Produktnews

Выбор переключающего устройства

тип	артикул	переключение	фото
0225AUV	02253-45	автоматическое	
AUV	02491-23	автоматическое	
AUV-ND	02585 ---	автоматический клапан со встроенным регулятором	
MUV	02714-45	ручное	
02254	02251-00	ручное, быстродействующее закрытие	
02254	02252-00	ручное с возможностью дросселирования	


Выбор переключающего устройства зависит от мощности баллонной установки, а также от типа переключения сторон с рабочей на резервную. Для установки работающей в системе отопления рекомендуется выбор автоматического переключающего устройства.

Выбор регулятора

артикул	баллонная установка	фото	ПСК или ПЗК
0152205	Регулируемый регулятор газа 30-70 мбар для баллонной установки до 48 кВт		
01004-.. 01504-.. 01010-..	1-2-4 – баллонная до 48 кВт		ПСК
05004-..	1-2-4-6 – баллонная до 48 кВт		ПСК и ПЗК
05298-..	4-6-8... - баллонная до 120 кВт		ПСК и ПЗК

Из таблицы справа можно выбрать регуляторы для баллонной установки. Тип регулятора зависит от мощности потребляющего аппарата и уровня необходимой безопасности установки. Не рекомендуется пренебрегать уровнем безопасности в пользу удешевления установки. Потребляющий аппарат имеет более высокую цену по сравнению с регулятором достаточного уровня безопасности. Недостаточный уровень защиты регулятора может также привести к человеческим жертвам. Если Вы сомневаетесь в выборе правильного оборудования свяжитесь с производителем или его представителем.



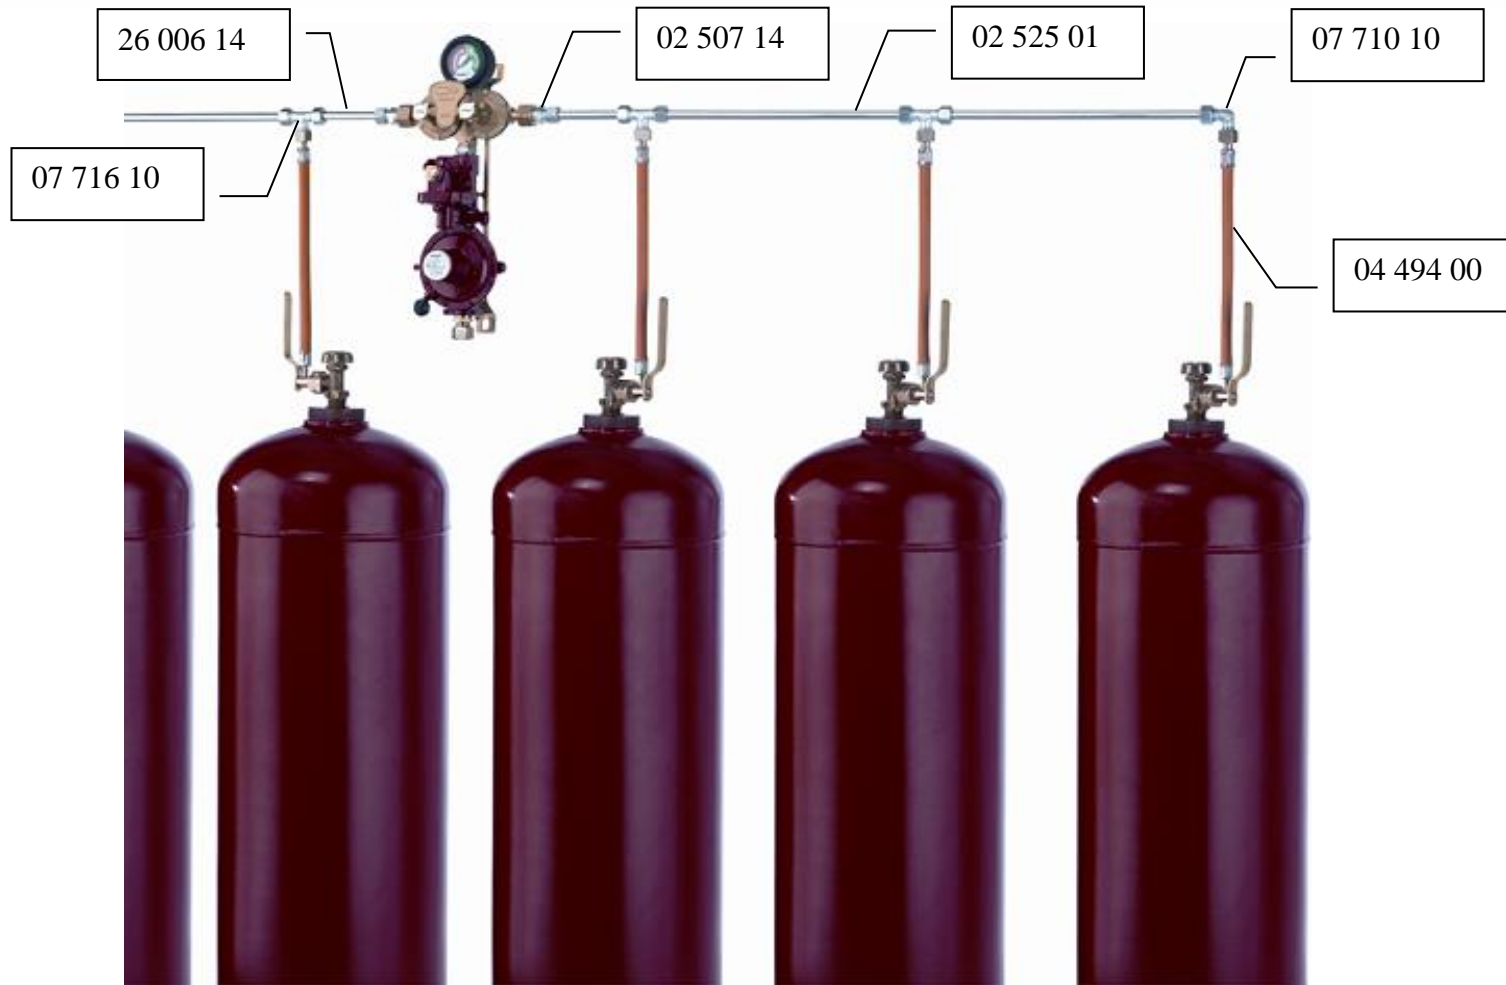

Produktnews



Комплектующие баллонной установки

При помощи набора соединительных элементов монтируется баллонная установка. (см. таблицу).

Обратить внимание на правильность сборки присоединений с зажимными кольцами. Инструкция по сборке прилагается.

артикул	позиция	фото	количество	
02-507-14	Переходник		для 4-баллонной	2
			для 6-баллонной	2
			для 8-баллонной	2
26 006-14	Соединительная трубка – 120 мм		для 4-баллонной	2
			для 6-баллонной	2
			для 8-баллонной	2
07-716-10	Тройник без гаек		для 4-баллонной	2
			для 6-баллонной	4
			для 8-баллонной	6
02-525-01	Соединительная трубка – 350 мм		для 4-баллонной	2
			для 6-баллонной	4
			для 8-баллонной	6
07-710-10	Угольник без гаек		для 4-баллонной	2
			для 6-баллонной	2
			для 8-баллонной	2
04-494-00	Шланг		для 4-баллонной	4
			для 6-баллонной	6
			для 8-баллонной	8

*Если Вы сомневаетесь в выборе правильного оборудования свяжитесь с производителем или его представителем.